



Таблица штуцеров

Обоз.	Назначение	Кол.	Ду	Рч
А	Вход паров	1	250	6
Б	Выход паров	1	250	6
В	Вход воды	2	20	6
Г	Возврат в колонну	1	80	6

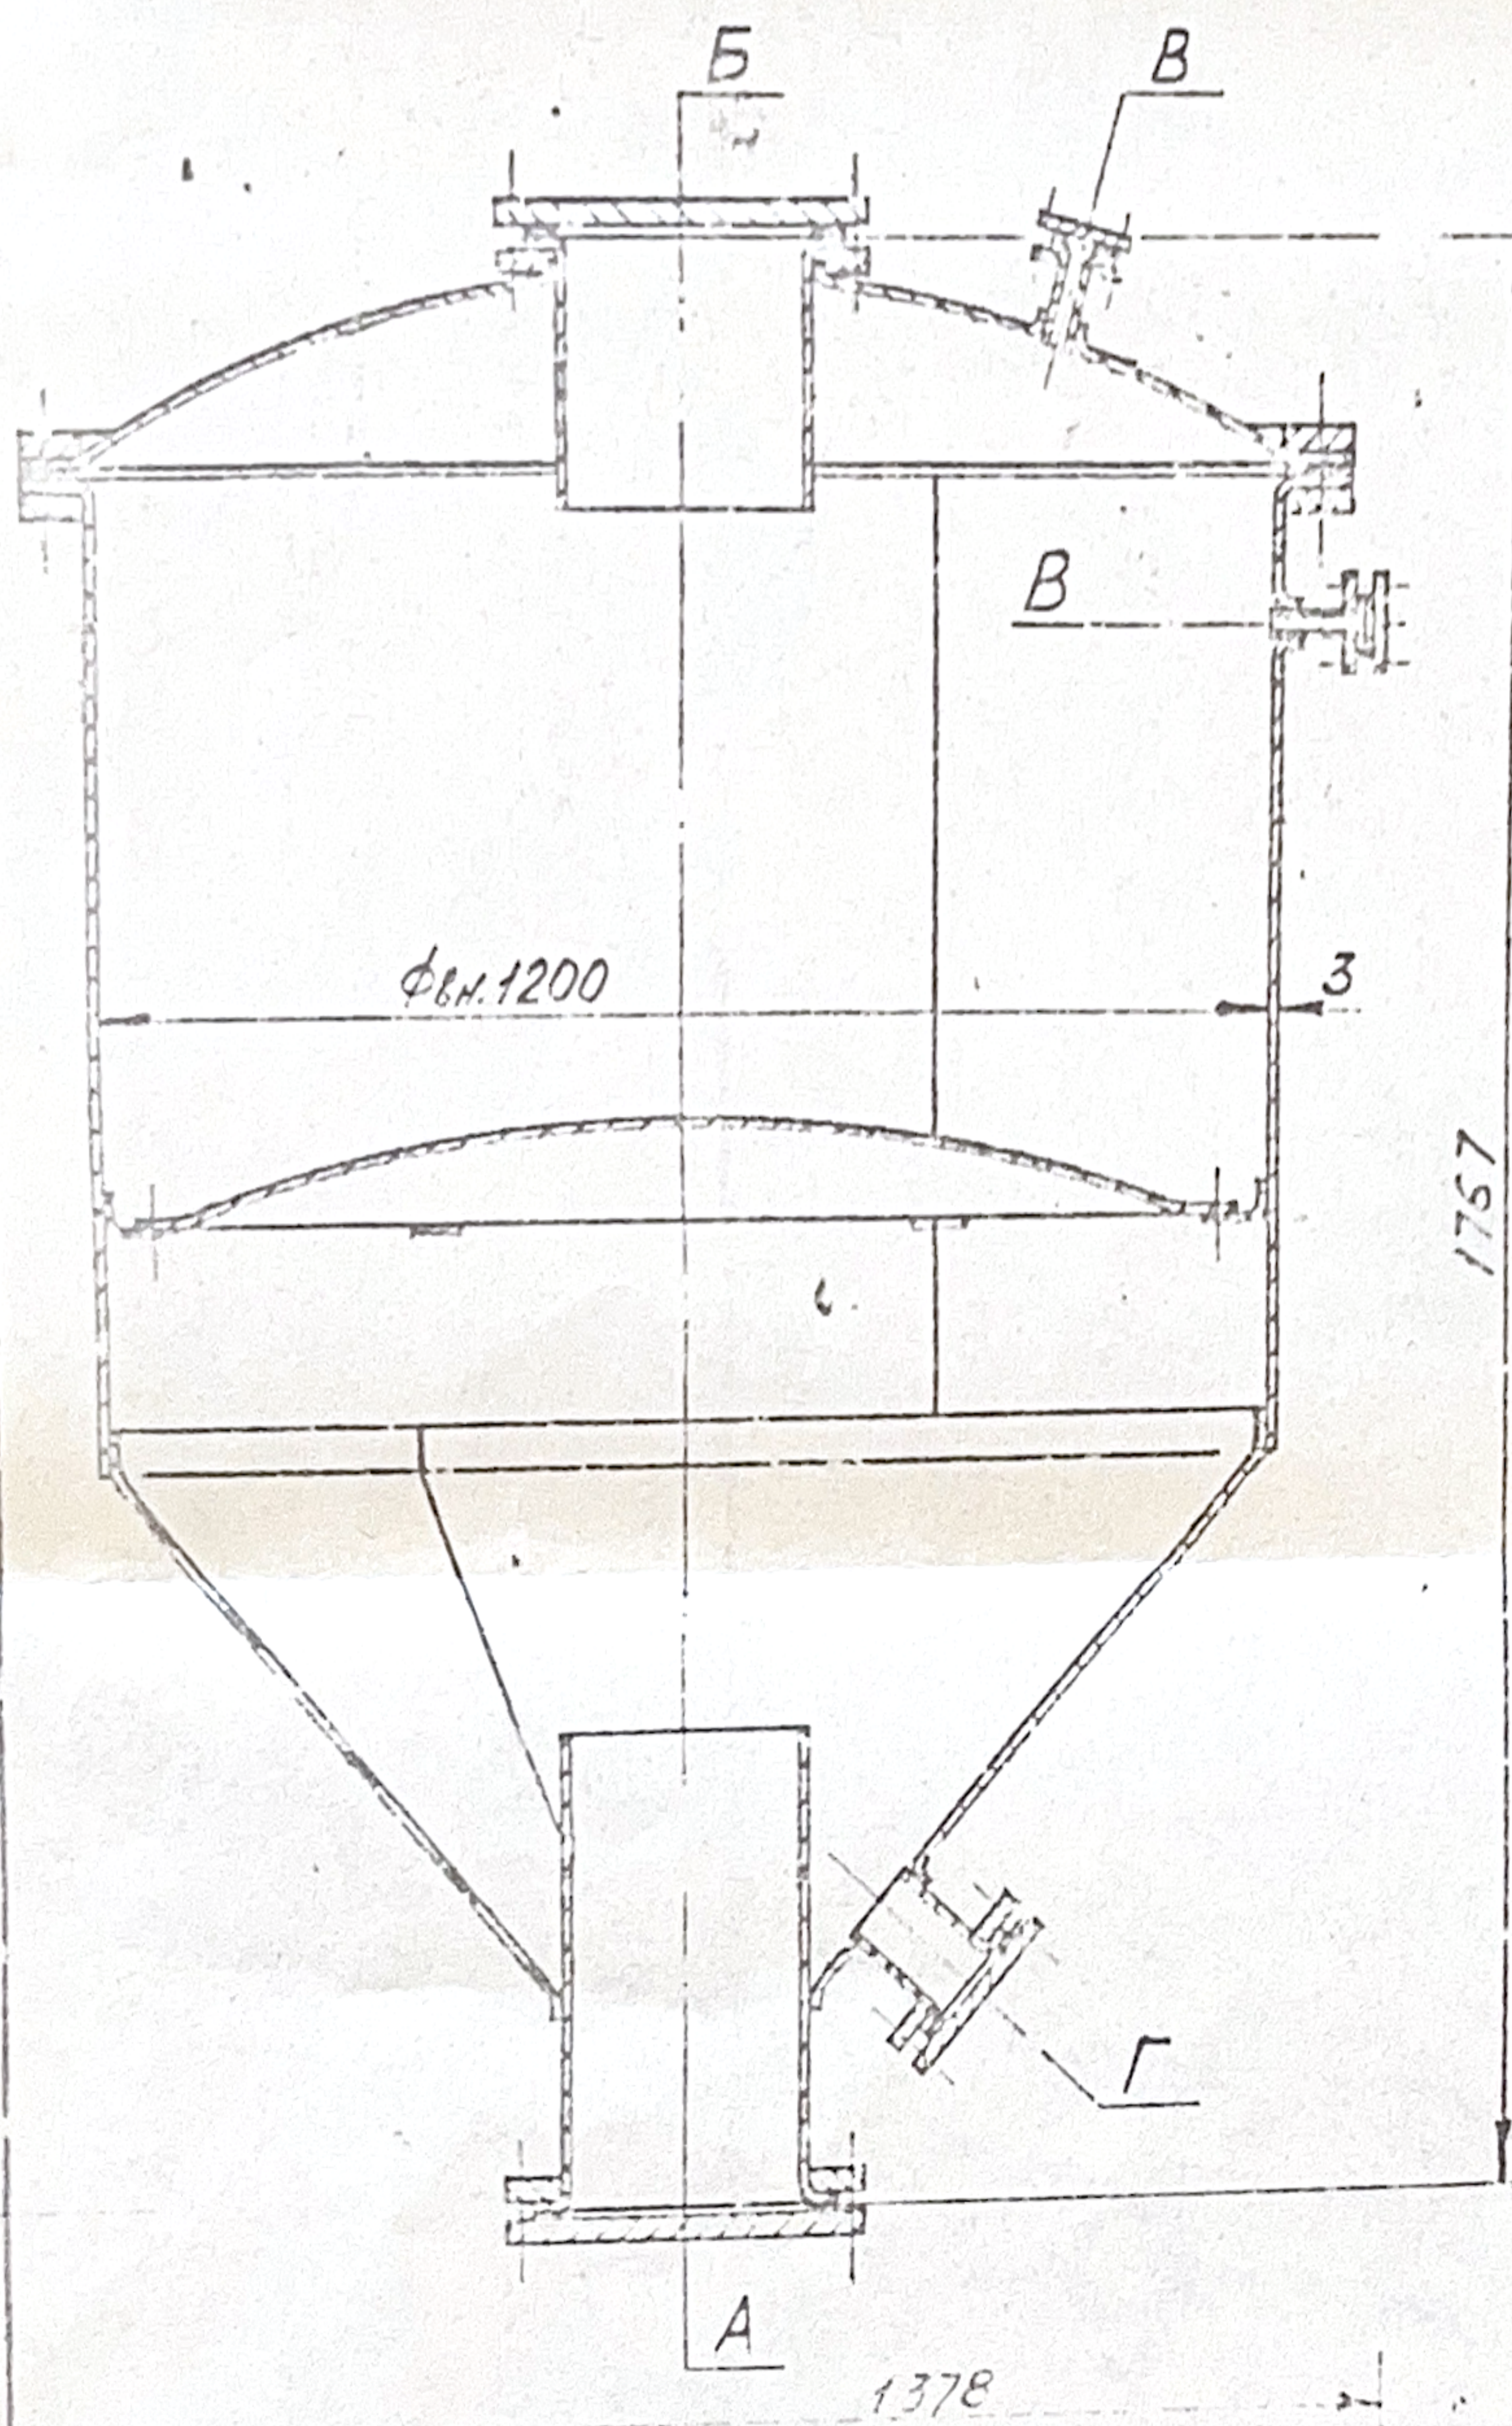

Техническая характеристика.

1. Рабочее давление - 0,03 МПа (0,3 кгс/см²)
2. Пробное давление - 0,05 МПа (0,5 кгс/см²)
3. Температура среды - 94 °С.
4. Среда - водноспиртовые пары: коррозионная, нетоксичная, класс опасности 4 ГОСТ 12.1.007-75, пожаробезопасная, взрывобезопасная (категория IIА-Т2 ГОСТ 12.1.011-75)
5. Объём аппарата - 1,5 м³.
6. Масса аппарата 395 кг, в т.ч. меди - 242,4 кг.
7. Группа аппарата - 5Б ОСТ 26-01-300-79.
8. Срок службы аппарата 5 лет.

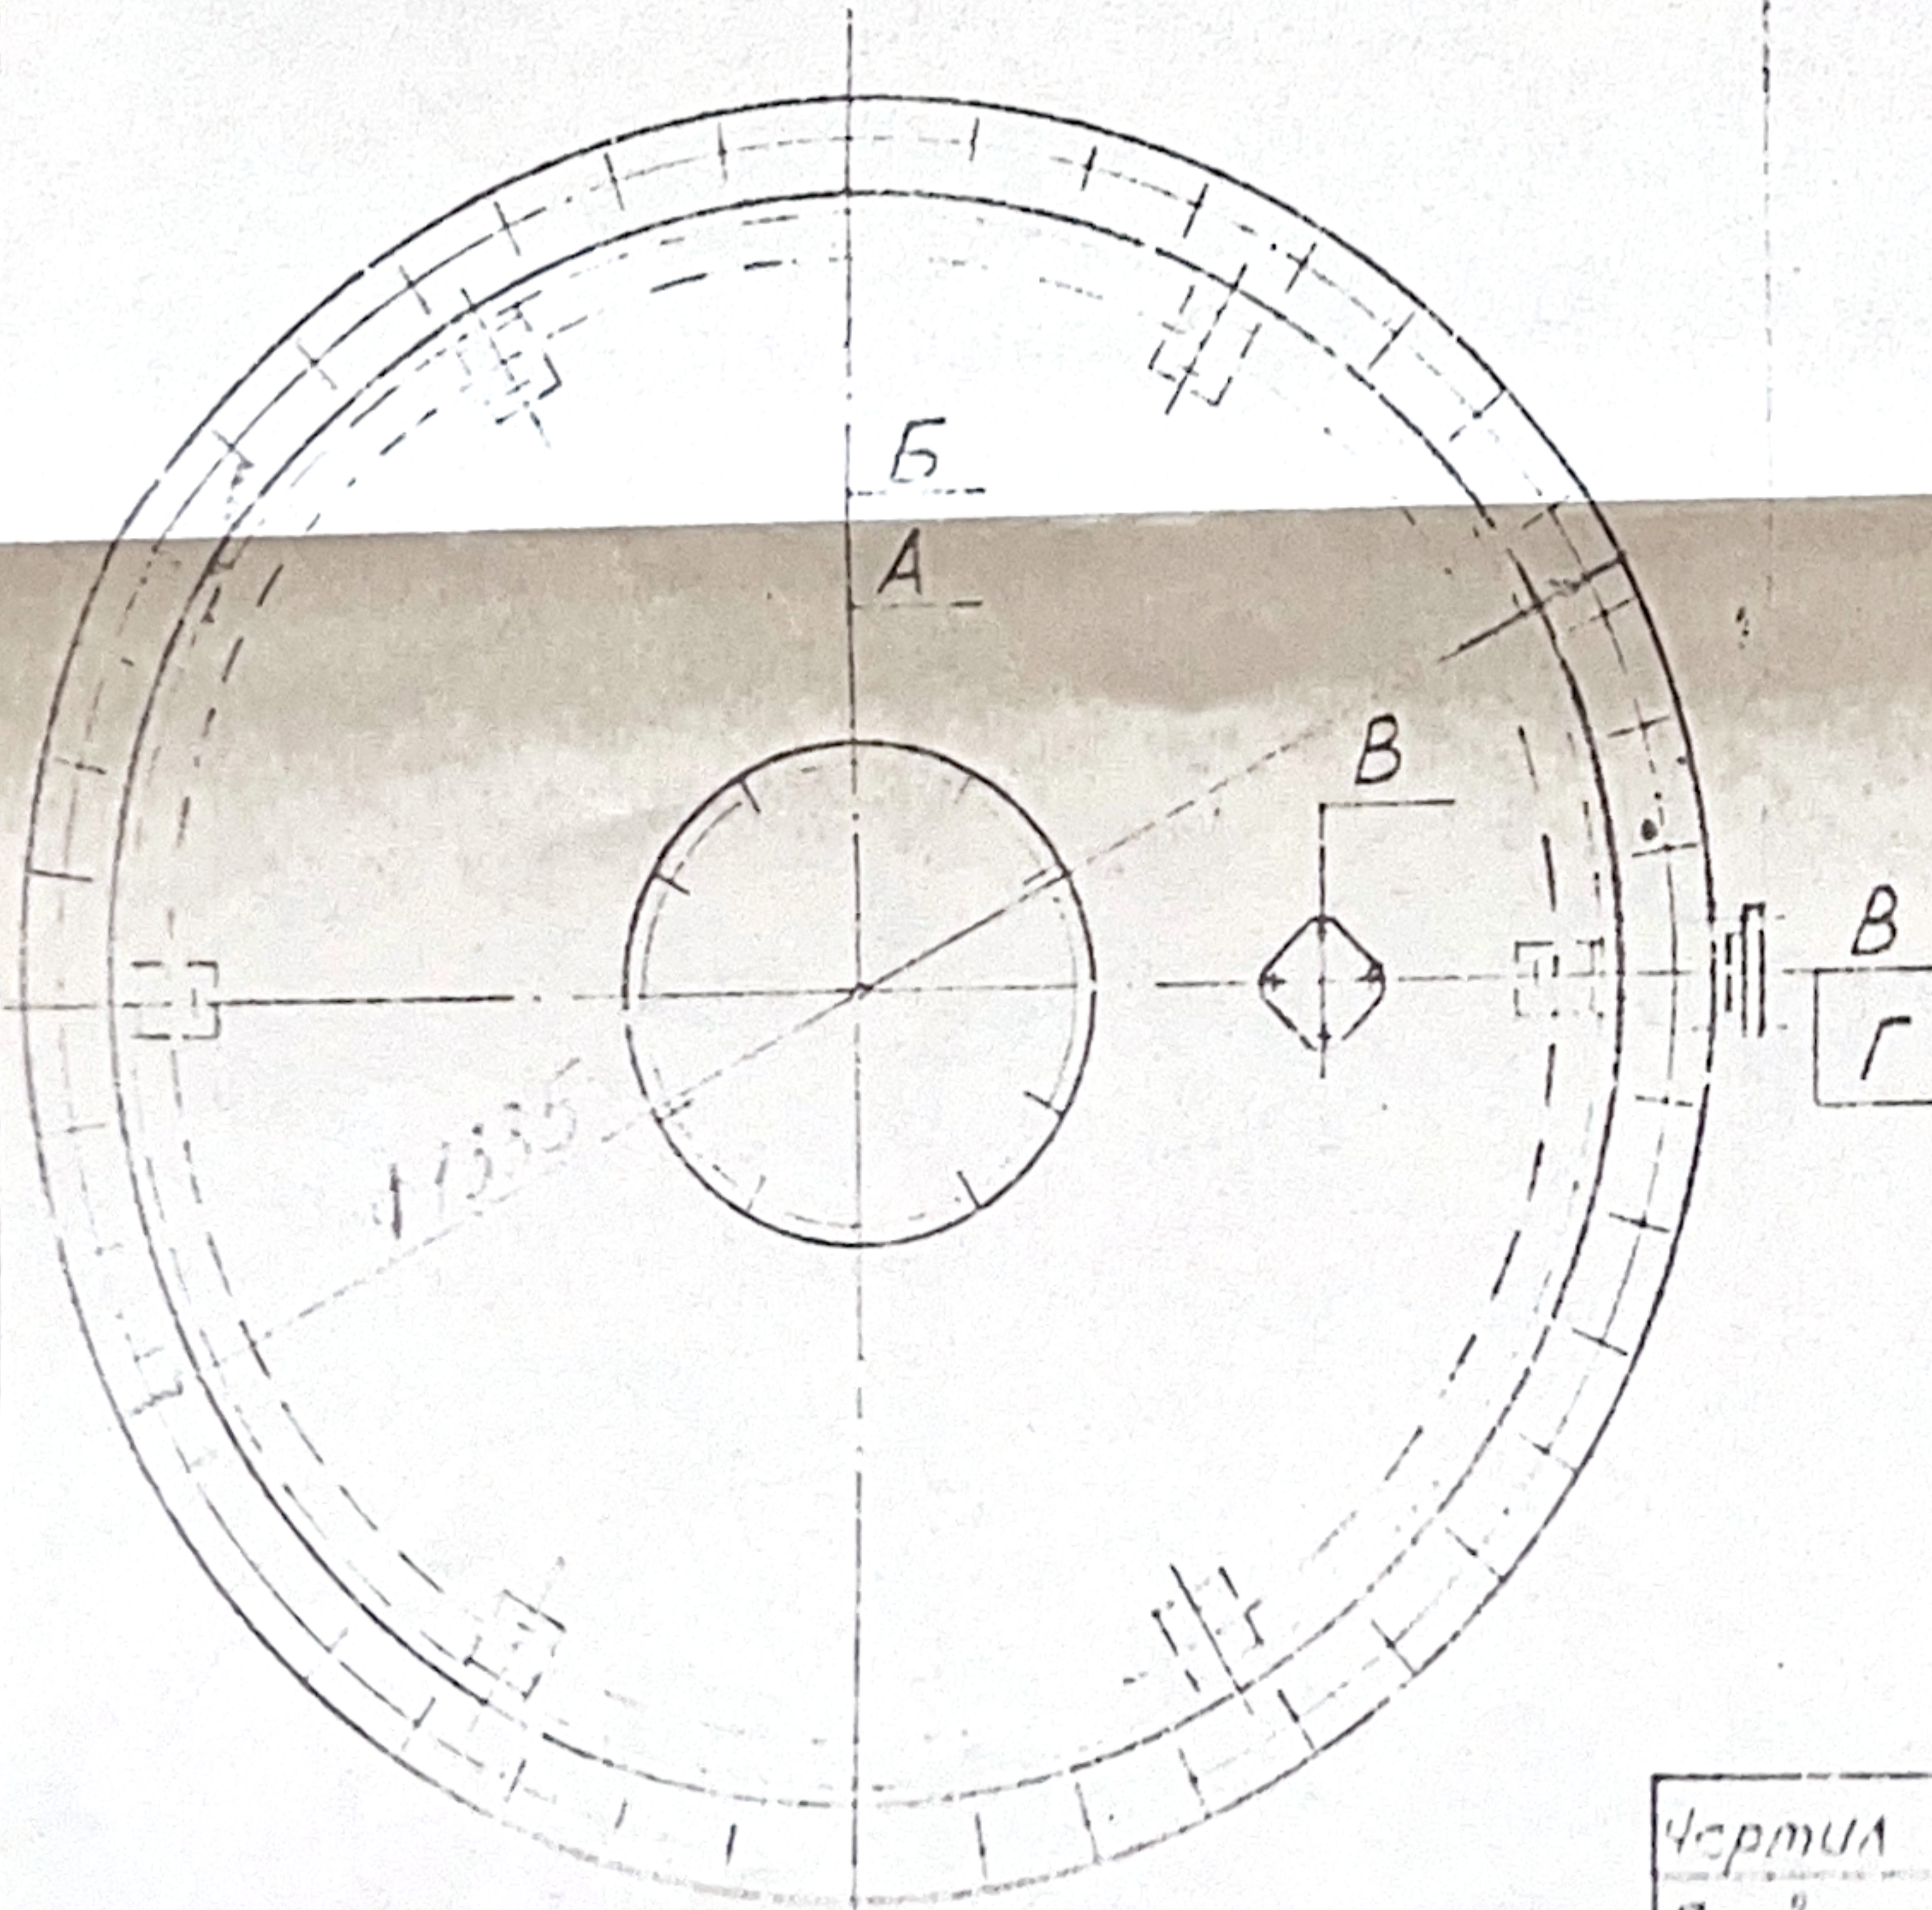

Заказ 200245

Чертил	Федорова	Наименование	№ чертеж.	Мас.	М.д.
Проверил	Лидина	Лобшик	201158.0000	3/15	1/10
Нач. отд.	Мухариев	Бражная колонна			

УИР N 005780 2012.11.93